



КНМ № 61230061000203631555 от 14.12.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Родионово-Несветайскому району

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район,

Ростовская область, 346580, Телефон: (86340) 30-6-46, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»

Директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»

Карпушину Алексею Викторовичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №2 от «29» мая 2023 года в период с «01» июня 2023 г. по «15» июня 2023 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В. майором внутренней службы, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушин А.В., заместитель директора Щербаков С.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения административного корпуса.	ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл.1 п. 9.2 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; __п.7 табл. 2_"СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	01.04.2024	
2.	Не обеспечено соблюдение проектных решений (в части освещенности эвакуационных путей и выходов) - в помещении обеденного зала столовой не обеспечено в полном объеме наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего	п.23, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74 СНИП 23-05-95	01.04.2024	

	освещения.	«Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение».		
3.	Не обеспечено наличие световых пожарных оповещателей с эвакуационным знаком «Выход» над всеми эвакуационными выходами из помещения обеденного зала столовой.	ч.1, ч.2 ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 5, прил. 6 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.04.2024	
4.	Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарной дверью (помещение электрощитовой в подвале корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений).	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2024	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2024	

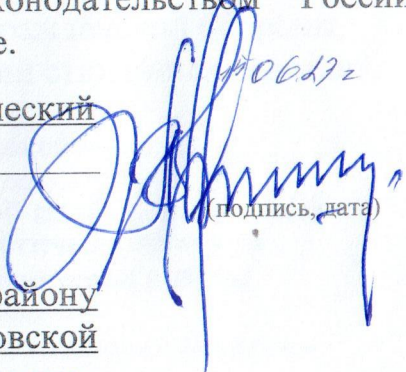
6.	<p>Не защищено системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание котельной.</p>	<p>ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5, прил. 5 п. 21 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</p>	01.04.2024	
7.	<p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 2009г., 2012 г.), для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9, №1, №2</p> <p>В здании объекта надзора допускаются к эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности (Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет).</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479</p>	01.04.2024	
8.	<p>Не обеспечено в полном объеме исправное состояние обвалования вокруг резервуара с нефтепродуктами.</p>	<p>п.296 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479</p>	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

06.29.2

(подпись, дата)

Начальник ОНД и ПР по Родионово-Несветайскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской
области – Главный государственный инспектор Родионово-
Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В.
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

